

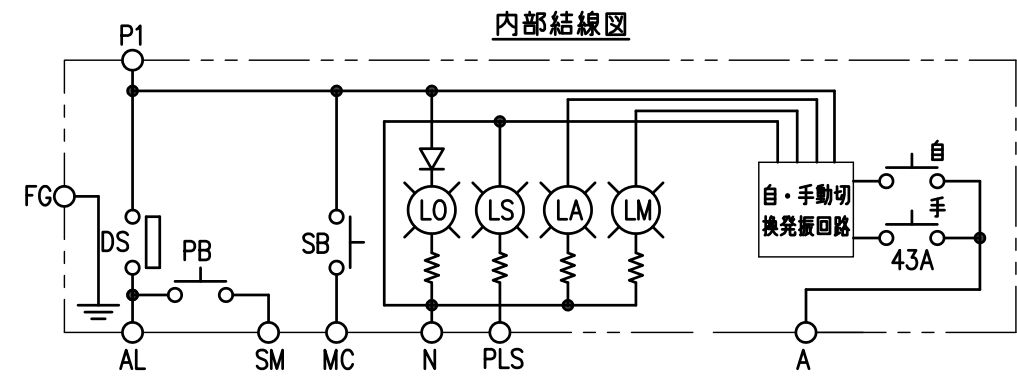
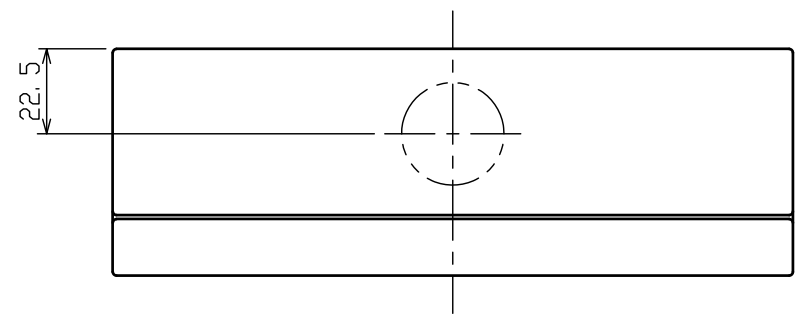
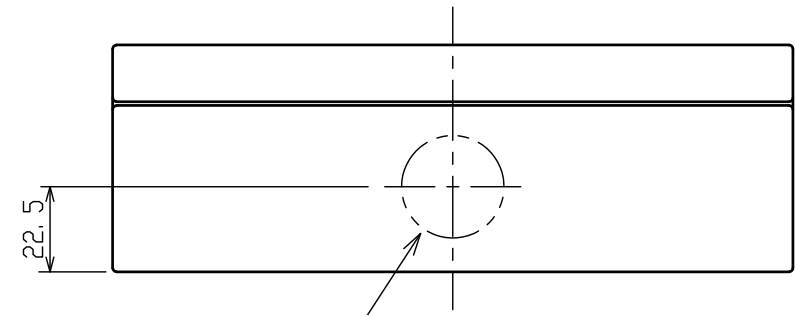
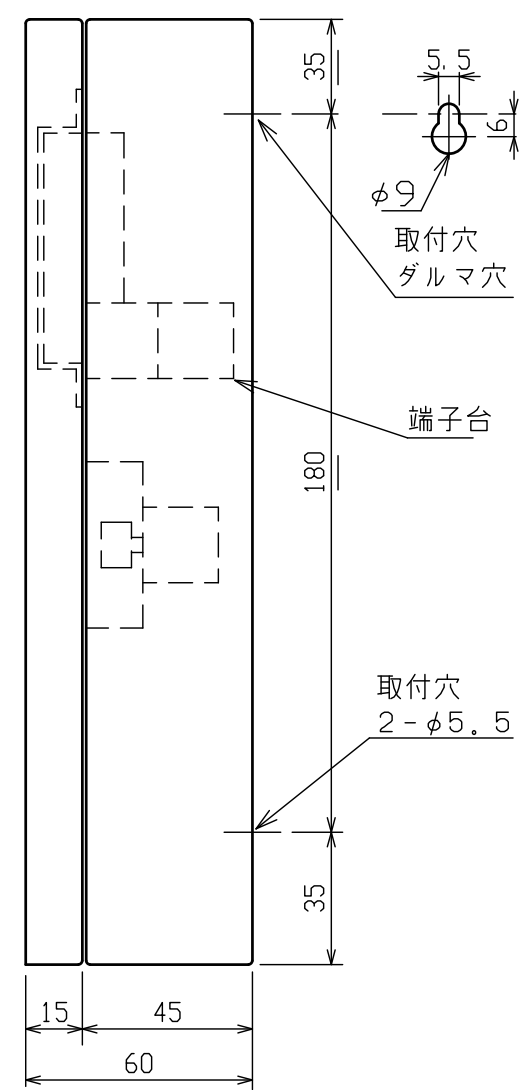


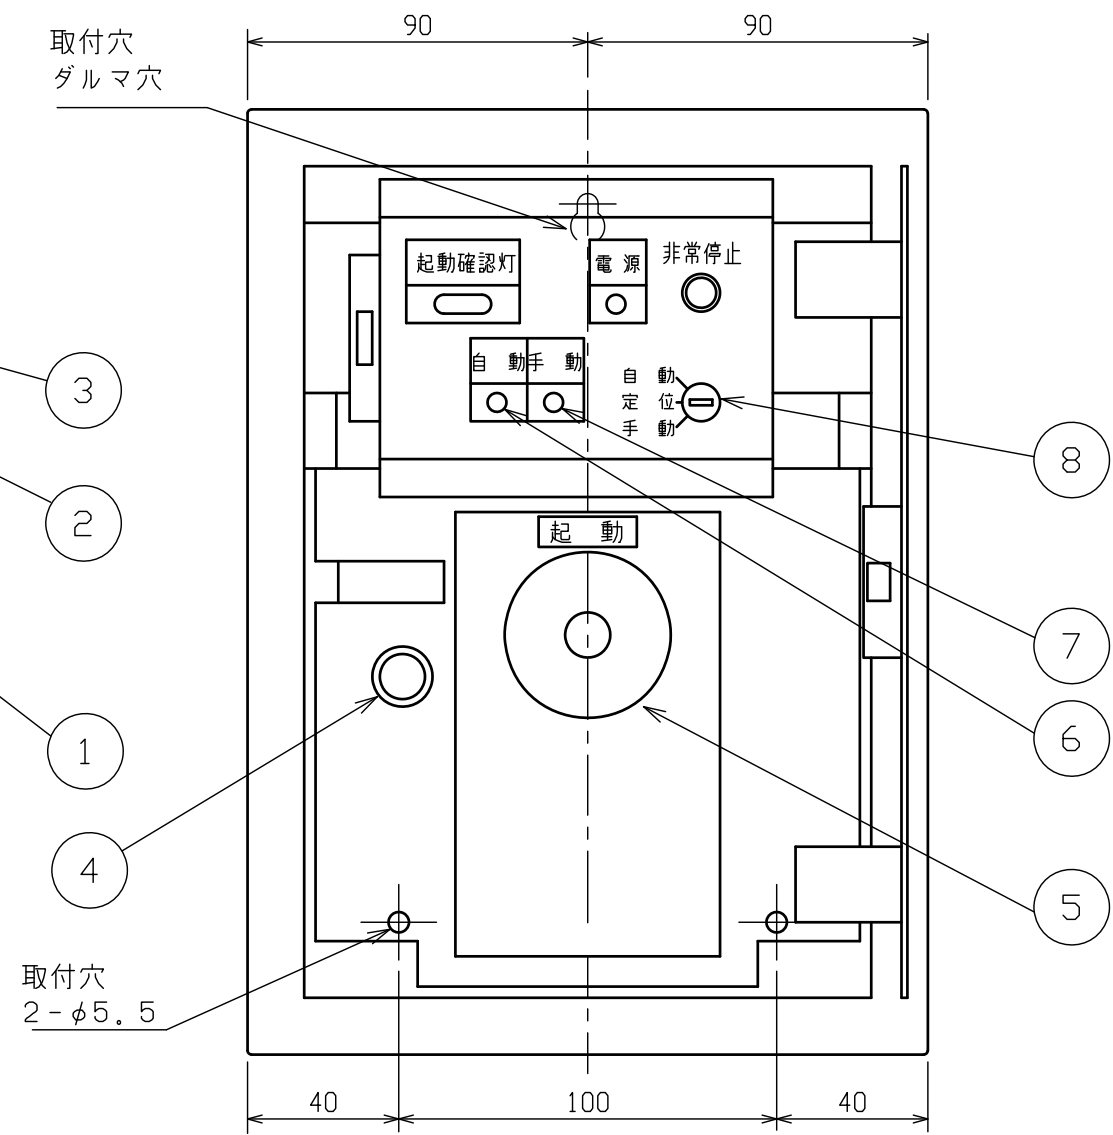

番 号	記 号	名 称	備 考
1	PLS	起動確認灯	
2	LO	電源灯	
3	SB	非常停止押し釦	
4	DS	ト・アスイッチ	
5	PB	起動押し釦	封板付
6	LA	自動灯	
7	LM	手動灯	
8	43A	自・手動切換キースイッチ	自動復帰式

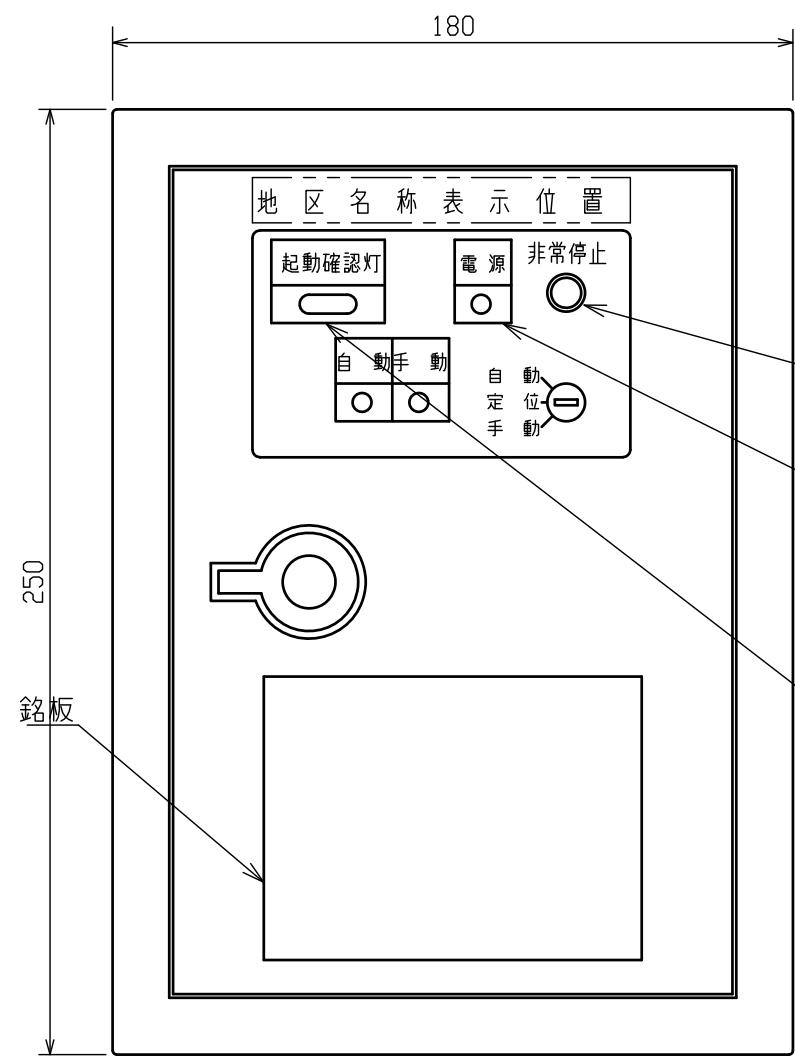

塗 料 : 日本塗料工業会 '92年度版 R38-149
(マンセル 7.5R4.5/14 近似)
材 質 : SPCC 1.2mm

(一財)日本消防設備安全センター 性能評定品
評定番号 評14-389号
型式記号 MA-02

2-φ27.1ノックアウトホール

記 事	年 月 日	尺 度	名 称
	'24.1.9	1/2	不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備 操作箱 閉止弁無し 15V安定化無し電話ジャック無し
	モリタ宮田工業株式会社	図 番	MAW-03-VOK-240109