


|        |          |                                      |        |                          |
|--------|----------|--------------------------------------|--------|--------------------------|
| 仕<br>様 | 容器の材質    | マンガン鋼                                | 耐圧試験圧力 | 24.5 MPa                 |
|        | 内 容 積    | 10 <sup>+10%</sup> <sub>0</sub> リットル | 最高使用圧力 | 14.7 MPa                 |
|        | 充てんガスの種類 | N <sub>2</sub> (窒素ガス)                | 容器弁の仕様 | (株)ハマイ製作所                |
|        | ガス容量     | 1,500 リットル                           |        | 日本消防設備安全センター 認定番号:よ〜062号 |
|        |          |                                      |        | 日本消防検定協会 型式番号:品評弁第59〜2号  |

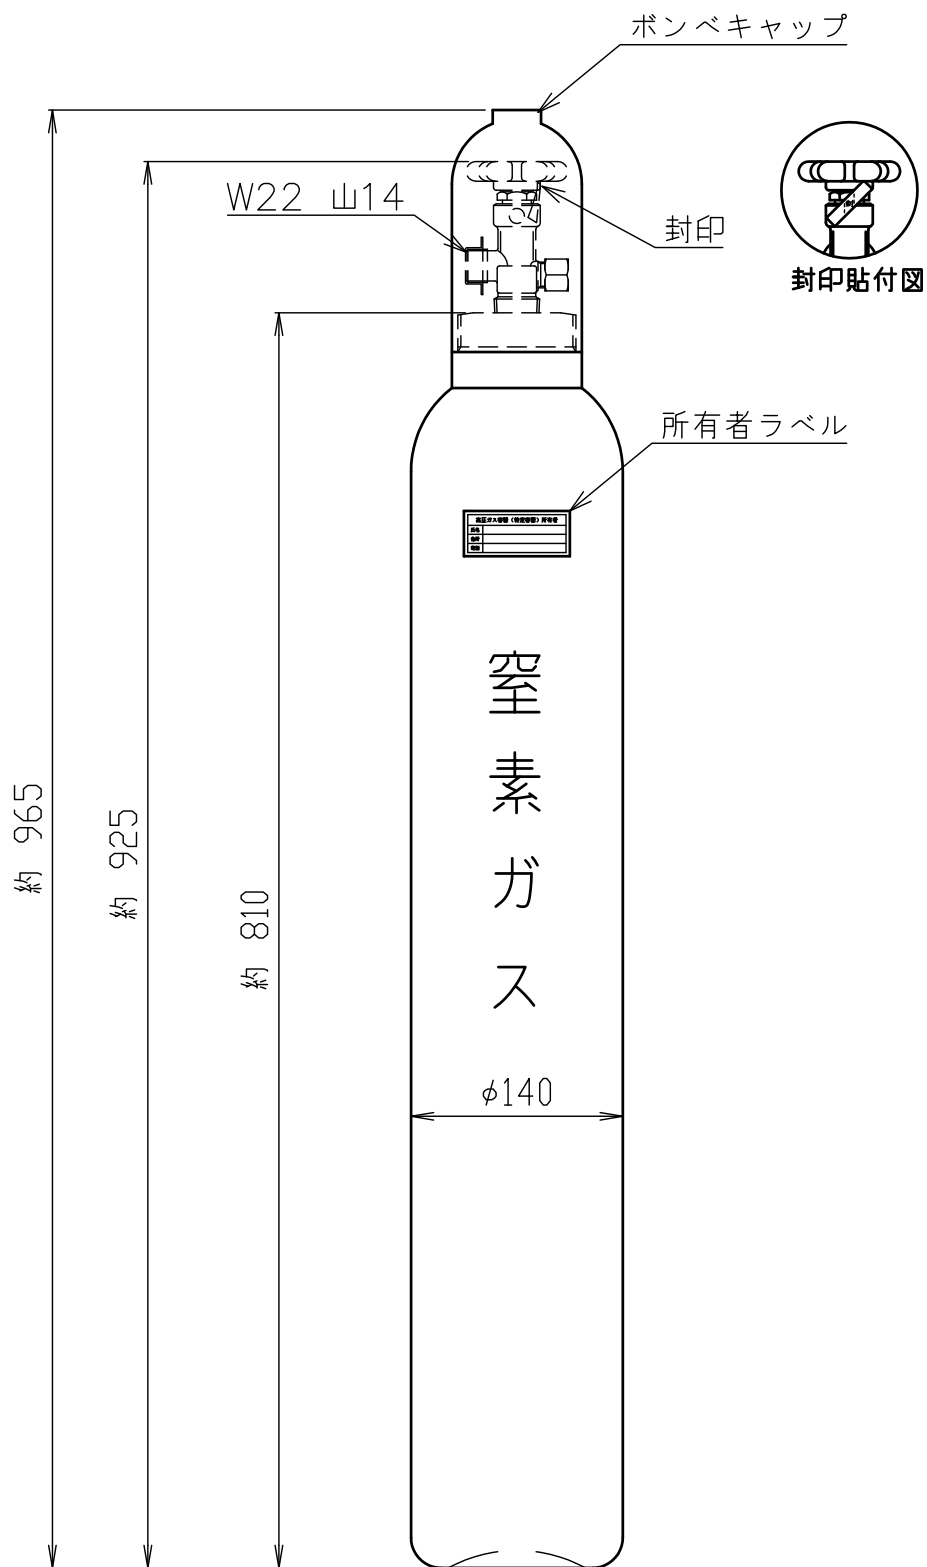

|             |                            |     |                     |          |
|-------------|----------------------------|-----|---------------------|----------|
| 名 称         | 加圧用ガス容器 N <sub>2</sub> 10L | 型 式 | N <sub>2</sub> -10L |          |
| モリタ宮田工業株式会社 |                            | 尺度  | 1:5                 | 図番       |
|             |                            | 画法  | 三角法                 |          |
|             |                            |     |                     | PA10LN2N |
|             |                            |     |                     | -2409    |